
Informations techniques


Robinets de laboratoire coudés et colonnes pour eau NovaLab (WDC)

Manettes colorées selon DIN EN 13792,
Corps et mécanisme de robinet en **plastique PVDF de haute qualité**


Robinets de laboratoire coudés Novalab

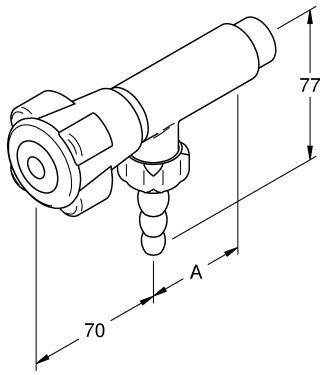

Art.-Nr. **70-0170 20 47** A = 50 mm
70-0171 20 47 A = 75 mm
70-0172 20 47 A = 100 mm

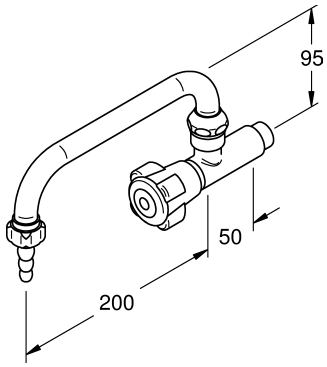


Art.-Nr. **70-0173 25 47**

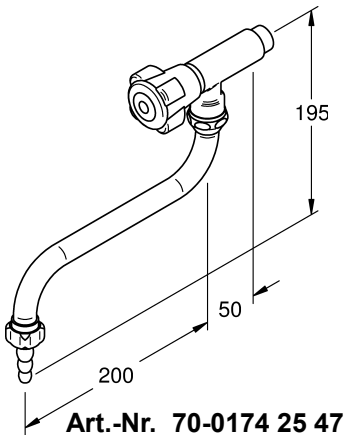


Art.-Nr. **70-0174 25 47**

Colonnes de laboratoire NovaLab

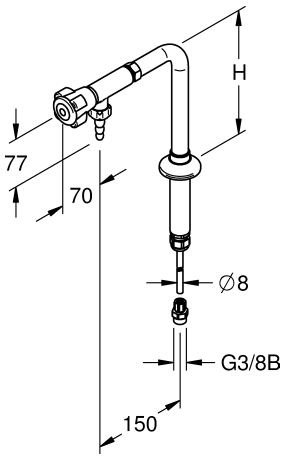

Art.-Nr. **70-2174 35 47** H = 200 mm
70-3174 35 47 H = 300 mm

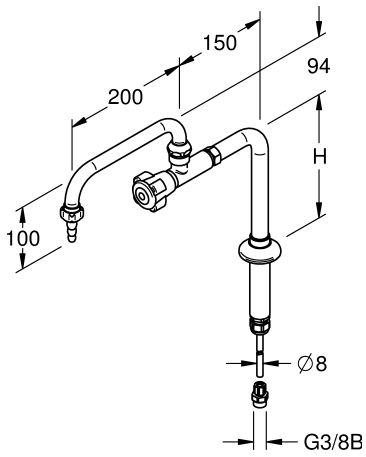

Art.-Nr. **70-2175 35 47** H = 200 mm
70-3175 35 47 H = 300 mm

Table des matières

Données techniques..... 2
Attention..... 2
Montage..... 2
Diagramme de débit..... 3
Pièces de rechange..... 3
Contact..... 4

Données techniques

Corps et mécanisme de robinet en plastique PVDF de haute qualité, raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898.

Pression statique maximale :	10 bar
Température maximale de service :	95 °C
Raccordement	
Robinet de laboratoire coudé :	G 1/2 B, 12 mm de long
Colonne de laboratoire :	Raccord G 3/8 B

Attention

- Utilisez le robinet de laboratoire uniquement pour l'eau.
- La température de l'eau ne doit pas dépasser la température maximale de fonctionnement de 95 °C pour éviter d'endommager le robinet.
- Respectez la pression de service maximale pour éviter d'endommager le robinet.
- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine NovaLab.

Montage

Exemple d'installation avec le robinet 70-0170 20 47.



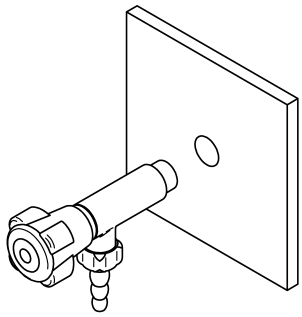


Diagramme de débit

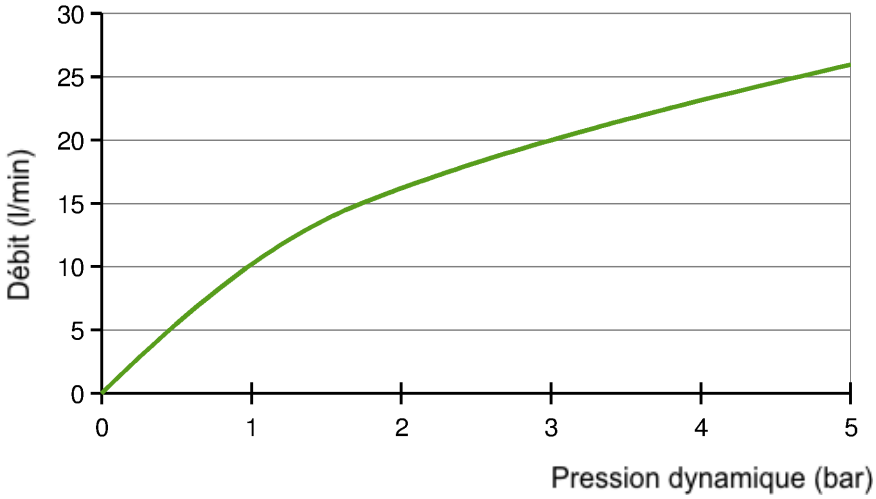


Pièces de rechange



NovaLab - mécanisme pour robinet de laboratoire pour eau déminéralisée (WDC)
en plastique PVDF de haute qualité
Uniquement pour les robinets en plastique


Art.-Nr.: 87-100-10.022



NovaLab - manette pour robinet de laboratoire en plastique
pour l'eau déminéralisée froide
(plaquette de marquage bleue)

Art.-Nr.: 71-1026 00 47
pour l'eau déminéralisée chaude
(plaquette de marquage rouge)


Art.-Nr.: 71-1026 00 42

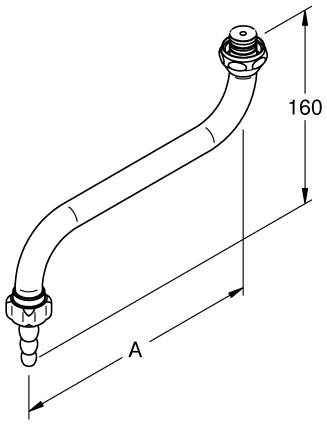

Bec verseur de laboratoire NovaLab en S avec tube interne et raccord tétine vissé.

Saillie A= 200 mm

Art.-Nr.: 71-1082 05 00 21 Gris clair RAL 7035

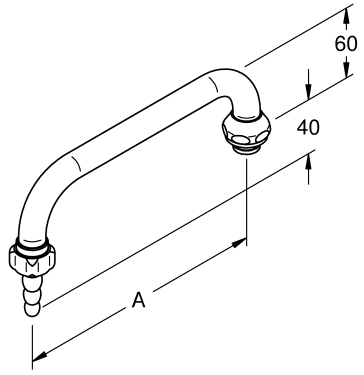

Bec verseur de laboratoire NovaLab en U avec tube interne et raccord tétine vissé.

Saillie A= 200 mm

Art.-Nr.: 71-1080 05 00 21 Gris clair RAL 7035

Contact

NOVALAB GmbH
Brunsbütteler Damm 440
13591 Berlin
Phone: +49 (0) 30 36 403 36 11
Fax: +49 (0) 30 36 403 36 28
E-mail: info@novalab-gmbh.de